


Общество с ограниченной ответственностью
«КАТОЙЛ-ДРИЛЛИНГ»

«УТВЕРЖДАЮ»:
Исполнительный директор


Н.В. Мутько/

«19» 07 2017 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку ТЕНТ;ПОДРОТОРНОГО ОСНОВАНИЯ;МБУ COOPER TR-
900;УКРЫТИЕ,СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

г. Бузулук
2017 г.

1. Назначение изделия:

Укрытие подроторного основания TR-900 предназначенное для защиты оборудования ПВО от воздействия неблагоприятных факторов погоды (дождя, снега, ветра и др.), а также сохранением тепла.

2. Описание и технические требования на изготовление укрытия:

2.1. Укрытие должно быть выполнено для работы в умеренном и холодном макроклиматических районах по ГОСТ 16550.

2.2. Укрытие должно быть изготовлено из такого материала, что позволит осуществлять его монтаж, демонтаж при температуре окружающей среды до - 35°C.

2.3. Температура диапазона эксплуатации: от минус 45°C до плюс 45°C.

2.4. Категория исполнения - УХЛ.

2.5. Укрытие должно быть выполнено из материала Norseman Arctic Nuprene или аналог с аналогичными характеристиками где Исполнитель должен согласовать марку материала и толщину с Заказчиком.

2.6. Укрытие должно представлять собой составную конструкцию, состоящую из четырех независимых секций укрытий.

2.7. Крепление тентовых секций укрытия осуществлять с помощью тентовых скоб, ремней люверс, лееров и с приспособлениями для стяжки ремней.

2.8. Укрытие должно соответствовать техническому регламенту «О безопасности машин и оборудования».

2.9. **Полотно с противоположной стороны кабины бурильщика должно иметь технологические отверстия:**

- Под желоб Ø324мм одно отверстие. Укрытие должно крепиться к трубе Ø324мм при помощи устройства для стяжки (репера с зажимом). Рукав должен быть выполнен регулируемым (радиус не менее 1000 мм).

- Под отводы ПВО в количестве двух отверстий. Через данные технологические отверстия проходят рукава или трубы Ø130 мм отводов ПВО. Укрытие должно крепиться к трубе при помощи устройства для стяжки (репера с зажимом). Рукава должны быть выполнены регулируемыми (радиус не менее 300 мм).

- Под штурвалы ПВО – (трубы 50мм в кол-ве 2шт) в полотне должно быть выполнено одно отверстие в виде рукава (рукав расшивной) и должен крепиться к трубе при помощи устройства для стяжки (репера с зажимом). Рукав должен быть выполнен регулируемым (радиус не менее 400 мм).

- в данном полотне должна быть дверь для обслуживания оборудования ПВО с возможностью ее быстрой фиксации при помощи шнуровки.

2.10. Полотно со стороны кабины бурильщика должно иметь технологические отверстия:

- Под отвод ПВО в количестве одного отверстия. Через данное технологическое отверстие проходит рукав или труба отвода ПВО. Укрытие должно крепиться к трубе при помощи устройства для стяжки (репера с зажимом). Рукава должны быть выполнены регулируемыми (радиус не менее 200 мм).

- Под штурвалы ПВО – (трубы 50мм в кол-ве 2шт) в полотне должно быть выполнено одно отверстие в виде рукава (рукав расшивной) и должен крепиться к трубе при помощи устройства для стяжки (репера с зажимом). Рукав должен быть выполнен регулируемым (радиус не менее 400 мм).

- В нижней части полотна должно быть выполнено окно под гидравлические шланги управления ПВО.

2.11. Полотно со стороны приемного моста должны иметь технологические проемы:

- В данном полотне должна быть дверь для обслуживания оборудования ПВО с возможностью ее быстрой фиксации при помощи шнуровки.

2.12. Полотно с противоположной стороны приемного моста должно быть выполнено:

- При проектировании данного полотна предусмотреть, что на данном участке проходит гитара привода ротора. Необходимо спроектировать чтобы не было открытых проемов, щелей на стыках. Исполнитель должен согласовать с Заказчиком конструкцию.

2.13. Конструкция вышеперечисленных рукавов (репера с зажимом) в укрытие согласовывается с Заказчиком.

2.14. Между секциями выполнено с возможностью небольшого изменения ширины полотна. Регулировка выполняется при помощи шнуровки.

2.15. Конструкция укрытия должна обеспечивать минимальные работы по подготовке к транспортировке.


2.16. Элементы конструкции укрытия должны иметь нестираемую маркировку на каждом полотне согласно представленной схеме Исполнителем для упрощения монтажа укрытия.

2.17. Исполнитель несет полную ответственность за конечный результат, поставленного объема продукции (комплектов укрытий), а также за отсутствие открытых проемов, щелей на стыках или иных дефектов которые будут выявлены после монтажа.

3. Особые требования на изготовление укрытия

3.1. Крепление укрытия осуществляется к каркасу подроторного основания выполненного из профильной трубы.

3.1.1. Ниже на рисунке представлены ориентировочные габаритные размеры подроторного основания TR-900. Данные ориентировочные размеры представлены для подготовки технико коммерческого предложения.

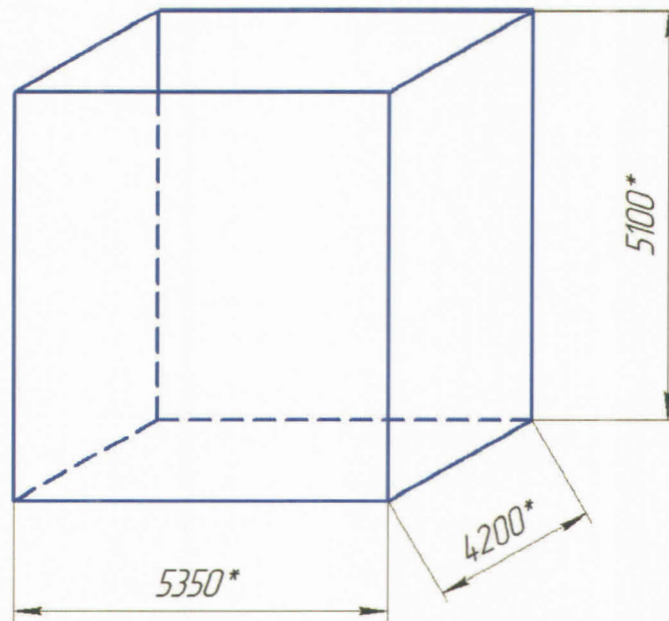

Рисунок

3.2. Исполнитель производит замер подроторного основания на мобильной буровой установке TR-900 с целью определения размеров для подготовки проекта на изготовление.

3.3. После проведения замеров Исполнитель должен предоставить на согласование Заказчику проект (конструкцию) укрытия с вариантами технического решения по креплению, а также самой конструкции укрытия и их элементов.

3.4. Исполнитель приступает к изготовлению только после согласования проекта (конструкции) с Заказчиком.

3.5. После изготовления изделия, Исполнитель производит шефмонтаж одного комплекта укрытия в присутствии Заказчика и подписывается акт приемки смонтированного изделия.

3.6. При не соответствии товара заявленным требованиям, комиссией составляется акт с указанием всех замечаний/недостатков, после этого Исполнитель обязан своими силами и средствами устранить данные неисправности.

3.7. Укрытие должно быть укомплектовано необходимыми элементами и узлами для выполнения своего функционального назначения.

3.8. Заказчик предоставляет пропуска специалистам Исполнителя с целью посещения буровой установки для проведения замера.

3.8. Укрытие должно быть новое, а невосстановленное.

3.9. Крановую технику (при необходимости) предоставляет Заказчик.

5. Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует:

соответствие параметров требованиям технического задания;

надежную безаварийную работу при соблюдении условий и правил транспортирования и хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем техническом задании, в руководстве по эксплуатации, а также в эксплуатационной документации комплектующих изделий;

безвозмездное устранение брака. Замену элементов укрывия, вышедших из строя в пределах гарантийного срока, по причине применения некачественных материалов или некачественного изготовления.

предоставить руководство по эксплуатации и монтажу с полным описанием проведения работ по монтажу/демонтажу и хранению в летний период времени.

Предоставить руководство по монтажу, демонтажу, схему монтажа и схему строповки укрытия при монтаже/демонтаже.

Гарантийный срок на изделие устанавливается не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, и не более 18 мес. со дня отгрузки с завода изготовителя.

Согласовано:

Заместитель исполнительного директора

А.В.Бачурин

Директор по подготовке производства

В.А.Поляков